




SCHALLABSORPTIONSGRAD IM HALLRAUM GEPRÜFT NACH ISO 354
BEWERTET NACH DIN EN ISO 11654

Allgemeine Daten	
Prüfberichtsnummer	C/23242/T01a
Produkt	LinCrete Glasfaserbeton-Verkleidung mit perforierten Elementen
Akustische Hinterlegung	Mineralwolle 75mm
Perforation Typ	57/66/36
Locheigenschaften	Konisch; \varnothing 36 – 32,5 mm
Lochflächenanteil	14 %

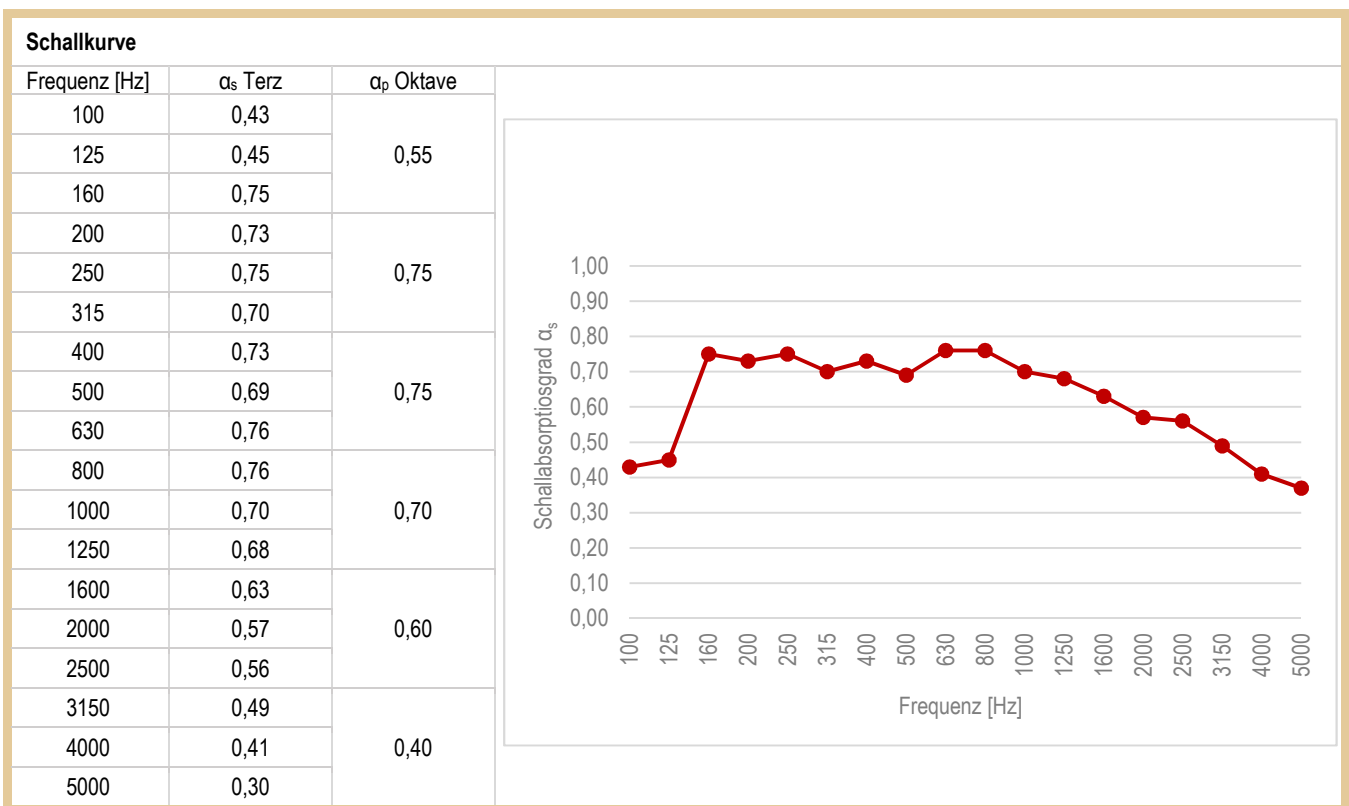

Leistungsdaten

Bewertung nach ISO 11654		Bewertung nach ASTM C 423	
Bewerteter Schallabsorptionsgrad	$\alpha_w = 0,60$ (L)	Noise Reduction Coefficient	NRC = 0,70
Schallabsorberklasse	C		