

## MUTE+ skin S40

Absorber


Deckensegel frei im Raum verteilt gemessen nach DIN EN ISO 354, Abschnitt 6.2.2  
bewertet nach DIN EN ISO 11654

### Allgemeine Daten

Prüfberichtsnummer:	H220914M1/1b_rev00
Typ:	MUTE+ skin S40
Prüfobjekt:	3 Stück á 1000 x 1000 m = 3m <sup>2</sup>
Ausführung:	Wandabsorber
Gesamtaufbauhöhe:	48 mm
Absorberhöhe:	40 mm

### Schallkurve

Frequenz [Hz]	Aobj [m <sup>2</sup> ]
100	0,1
125	0,1
160	0,3
200	0,5
250	0,6
315	0,8
400	1,1
500	1,3
630	1,5
800	1,5
1000	1,6
1250	1,5
1600	1,6
2000	1,4
2500	1,4
3150	1,3
4000	1,4
5000	1,3

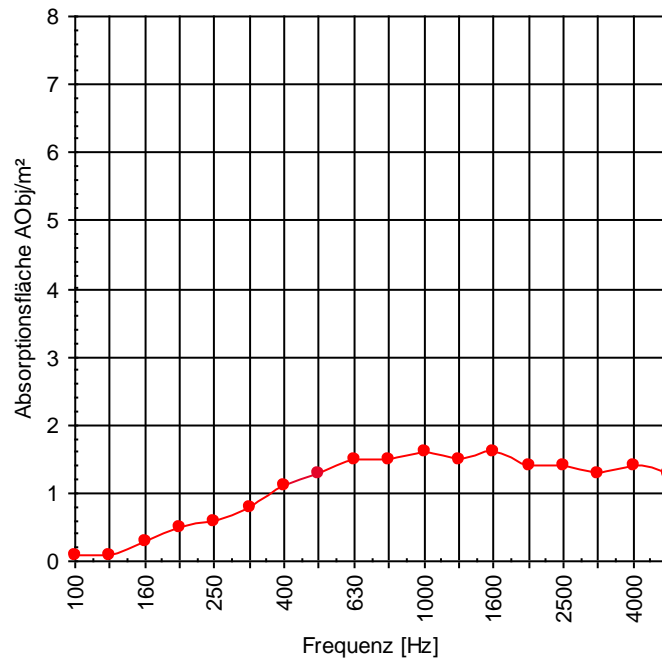

### Leistungsdaten

Bewertung nach ISO 11654:  
**Bewerteter Schallabsorptionsgrad  $\alpha_w = 0,90$**   
**Schallabsorberklasse: A**

Bewertung nach ASTM C 423:  
**Noise Reduction Coefficient NRC = 1,20**  
**Sound Absorption Average SAA = 1,22**

Die Berechnung von  $\alpha_w$ , NRC und SAA kann nur in Anlehnung durchgeführt werden und stellt deshalb lediglich einen Orientierungswert dar.

Die angegebenen akustischen Werte gelten nur in Verbindung mit der gemessenen Absorbergröße.  
Aobj. = äquivalente Schallabsorptionsfläche pro Absorber